


Vogel Fachbuch

Jürgen Kaftan

# SPS-Beispiele mit SIMATIC S7-1200

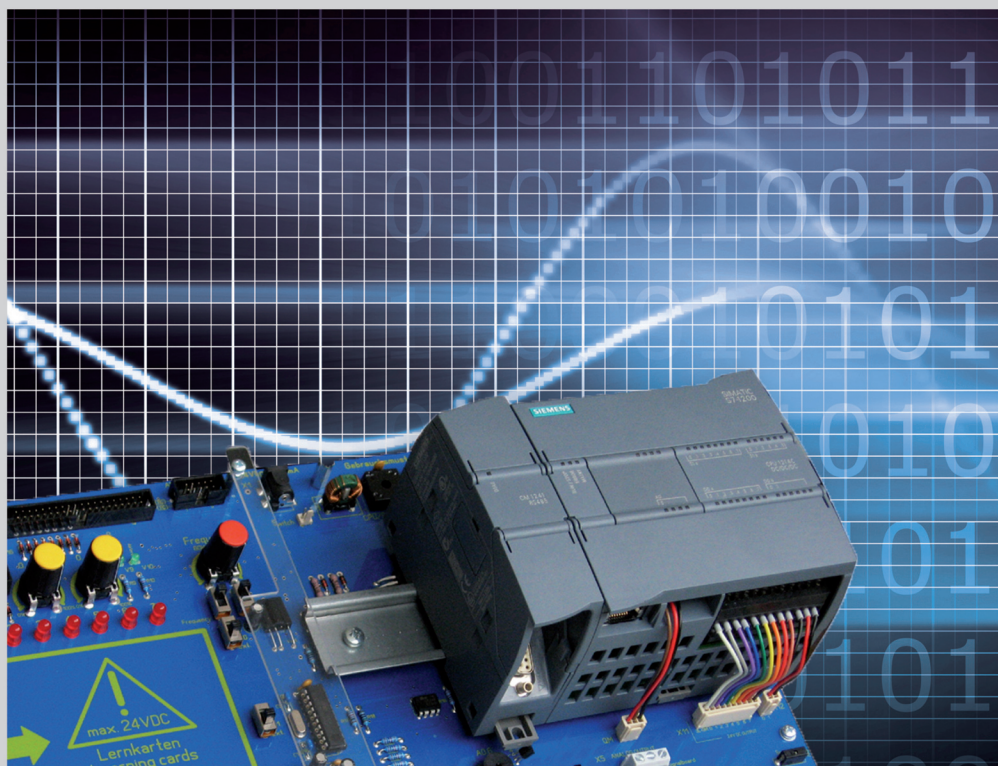

Jürgen Kaftan SPS-Beispiele mit SIMATIC S7-1200

Jürgen Kaftan

# SPS-Beispiele mit SIMATIC S7-1200

## JÜRGEN KAFTAN

- 1967–1971 Ausbildung zum Elektromechaniker
- 1971–1973 Facharbeiter im Elektromechaniker-Handwerk
- 1973–1975 Studium zum staatl. gepr. Elektrotechniker
- 1975–1977 Tätigkeit als Techniker
- 1977–1978 Meisterschule, Elektromechanikermeister
- 1979–1992 Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte als Ausbilder
- 1985–1992 Kursleiter für SPS-Steuerungen in der Beruflichen Fortbildung (BFH) Hör- und Sprachgeschädigter
- 1985–1992 Kursleiter für SPS an der Handwerkskammer
- 1992–1995 IKH Elektrogerätebau – Systemschulungen (Geschäftsführer)
- 1995–2010 Leiter der Bildungseinrichtung IHK Systemschulungen für Hard- und Software
- seit 2010 Leiter für Schulungen, Entwicklung und Produktion bei IKHDS in Weißenburg (Mittelfranken)

Jürgen Kaftan ist Autor folgender Vogel-Fachbücher:

- Analogwertverarbeitung (SIMATIC S5)
- SPS-Grundkurs 1 (SIMATIC S5)
- SPS-Grundkurs 2 (SIMATIC S5)
- SPS-Grundkurs mit SIMATIC S7
- SPS-Aufbaukurs mit SIMATIC S7
- SPS-Beispiele mit SIMATIC S7
- LOGO!-Kurs

Dem Buch liegt eine Demo-DVD der Siemens AG bei: „**SIMATIC STEP 7 Professional V11 SP2 SE Update 2, Trial Software**“; diese ist 21 Tage zu Testzwecken nutzbar. Die Software ist nur unter Microsoft Windows XP 32 Bit Professional Edition SP3 oder Microsoft Windows 7 32/64 Bit Professional Edition SP1 oder Microsoft Windows 7 32/64 Bit Ultimate Edition SP1 ablauffähig.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter  
 «<https://www.siemens.de/sce/promotoren>»  
 «<https://www.siemens.de/sce/module>»  
 «<https://www.siemens.de/sce/tp>»

---

Weitere Informationen:  
[www.vogel-buchverlag.de](http://www.vogel-buchverlag.de)



<http://twitter.com/vogelbuchverlag>



[www.facebook.com/vogel.buchverlag](http://www.facebook.com/vogel.buchverlag)



[www.vogel-buchverlag.de/rss/buch.rss](http://www.vogel-buchverlag.de/rss/buch.rss)

---

ISBN 978-3-8343-3176-2

1. Auflage 2012

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Hiervon sind die in §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich genannten Ausnahmefälle nicht berührt.

Printed in Germany

Copyright 2012 by Vogel Business Media GmbH & Co. KG, Würzburg

## Vorwort

Die Familie S7-1200 umfasst verschiedene speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), mit denen Sie eine breite Palette von Automatisierungsaufgaben lösen können. Durch das kompakte Design, die Möglichkeit der Erweiterung, den günstigen Preis und einen leistungsstarken Befehlssatz eignet sich die S7-1200 hervorragend für eine Vielzahl von Steuerungsanwendungen. Die Ausführungen der S7-1200 und die vielfältigen Programmiermöglichkeiten unter Windows bieten Ihnen extrem hohe Flexibilität beim Umsetzen Ihrer Automatisierungslösungen.

Dieses Handbuch bietet Informationen zum Installieren und Programmieren von S7-1200 Steuerungen und wendet sich an Auszubildende, Facharbeiter, Meister, Techniker, Ingenieure, Programmierer und Wartungspersonal mit allgemeinen Kenntnissen über Automatisierungssysteme.

Mit dem **InfoClick**-Code, der im Buch vorne eingedruckt ist, werden die Programmierbeispiele aus dem Onlineservice **InfoClick** des Vogel Buchverlages heruntergeladen. Schritt für Schritt wird Programmieren anhand der Beispiele mit der S7-1200 erläutert, leicht verständlich erklärt sowie sicher und dauerhaft erlernt.

### Erforderliche Grundkenntnisse

Damit Sie mit diesem Handbuch arbeiten können, benötigen Sie allgemeine Kenntnisse im Bereich der Automatisierung und der speicherprogrammierbaren Steuerungen.

### Service & Support

Falls Sie technische Fragen haben, eine Schulung benötigen oder den **PLC-Trainer 1200/ PLC-Rack 1200** in Verbindung mit S7-1200-Produkten bestellen wollen, wenden Sie sich bitte an:

IKH Didactic Systems GmbH  
Nürnberger Straße 32

91781 Weißenburg

Telefon 0 91 41 – 9 95 03 18

0 91 41 – 9 95 02 44

Fax 0 91 41 – 9 95 03 17

E-Mail: [service@ikhds.com](mailto:service@ikhds.com)

---

Der Onlineservice InfoClick bietet unter [www.vogel-buchverlag.de](http://www.vogel-buchverlag.de) nach Codeeingabe eventuell zusätzliche Informationen und Aktualisierungen. Fordern Sie für Ihr E-Book den Code unter [buch@vogel-buchverlag.de](mailto:buch@vogel-buchverlag.de) an!

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>5</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>9</b>
<b>2 Einleitung</b>	<b>11</b>
<b>3 Musterprojekt bearbeiten</b>	<b>13</b>
<b>4 Programmierbeispiele</b>	<b>21</b>
4.1 UND-Funktion	21
4.2 ODER-Funktion	24
4.3 NOT-Funktion	27
4.4 NAND-Funktion	30
4.5 NOR-Funktion	33
4.6 XOR-Funktion	36
4.7 Gemischte Schaltung: UND vor ODER	39
4.8 Wechselschaltung	41
4.9 Kreuzschaltung	44
4.10 Stromstoßrelais	47
4.11 Treppenlichtschalter mit IEC-Timer (TOF) Zeitfunktionen	50 53
4.12 Einschaltverzögerung mit IEC-Timer (TON)	55
4.13 Ausschaltverzögerung	58
4.14 Auswahl­schaltung: 1 aus 3	60
4.15 Auswahl­schaltung: 2 aus 3	63
4.16 Stromstoßschaltung mit Schütz	66
4.17 Garagenbeleuchtung	69
4.18 Mischanlage	71
4.19 Zahnradschmierung	75
4.20 Presse	80
4.21 Hebebühne	83
4.22 Automatische Stern-Dreieck-Schaltung	87
4.23 Lauflicht	91
4.24 Zählen von Flaschen	97
4.25 Windrad	100
4.26 Folgeschaltung mit zeitverzögerter Abschaltung	104
4.27 Stellplatzüberwachung einer Tiefgarage	108
4.28 Überwachung eines Personalausganges	112
4.29 Überwachung eines Schiffes	120
4.30 Heizkesselerwärmung mit Sonnenkollektor	124
4.31 Temperaturüberwachung eines Kessels	127
4.32 Temperaturanzeige mit Leuchtmeldern	131

4.33	Rolltor	134
4.34	Flutlichtanlage	140
4.35	Tipp-Dauerbetrieb eines Motors	144
4.36	Steuerung eines Umkehrantriebs	146
4.37	Wendeschtzschaltung mit direkter Umschaltung	149
4.38	Wendeschtzschaltung mit Umschaltung über Aus	152
4.39	Drehrichtungserkennung einer langsam laufenden Welle	155
4.40	Drehzahlregelung mit Pulsweitenmodulation (PWM)	158
4.41	Ampelanlage	161
4.42	Solarmodell 1-achsig	168
4.43	Würfel	172
4.44	Mischwerk mit 2 Drehzahlen (Analogwertausgang)	180



# 1 Sicherheitshinweise

## Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.



### GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---



### WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---



### VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---

### VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---

### ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

---



### HINWEIS

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

---

## Qualifiziertes Personal

Das zugehörige Gerät/System darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes/Systems dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.



## 2 Einleitung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind wichtiger Bestandteil in der Automatisierungstechnik. Der Einsatz dieser Technologie liegt in vielen Bereichen, wie z.B. Maschinenindustrie, Verfahrenstechnik und in der vernetzten Antriebstechnik. Mit der Integration von Sensorik und anderen Aktoren sowie der Feldbustechnik und Profinet wird eine durchgängige Automatisierungslösung erreicht.

Alle Programmbeispiele in dieser Unterlage sind praxisbezogen mit Hilfe des TIA-Portals aufgebaut. Sie wurden mit der Steuerung SIMATIC S7-1200 der Firma Siemens und der dazugehörigen Software **SIMATIC STEP 7 Basic V11.0** programmiert.

Getestet wurden die Programmierbeispiele mit dem in Bild 1 gezeigten Simulator der Firma IKHDS.



Bild 1: Simulator (Quelle: IKHDS)



### 3 Musterprojekt bearbeiten

- Melden Sie sich auf [www.vogel-buchverlag.de](http://www.vogel-buchverlag.de) im buchbegleitenden Onlineservice **InfoClick** an. Geben Sie hierzu den im Buch eingedruckten 12-stelligen Code und eine beliebige E-Mail-Adresse an. Laden Sie über den Link "Programmierbeispiele" das ZIP-Archiv "beispiele.zip" in das Ziellaufwerk Ihres PC (z.B. C:) und extrahieren Sie die komprimierten Dateien und Verzeichnisse auf diesem Laufwerk.
- Rufen Sie alle Programmierbeispiele immer von diesem Laufwerk auf.

Es soll das Programmierbeispiel **UND-Funktion** aufgerufen, in die CPU übertragen und gemäß der Lernkarte 1 ausgetestet werden.

Gehen Sie nach folgenden Schritten vor:



1. Klicken Sie auf das Symbol

Das TIA-Portal öffnet sich in der **Portalansicht**.

#### Sprache der Bedienoberfläche einstellen

2. Wechseln Sie in die **Projektansicht**.
3. Öffnen Sie das Menü Extras > Einstellungen
4. Wählen Sie die **Oberflächensprache** im Bereich **Allgemeine Einstellungen** aus. (die gewünschte Sprache muss installiert sein)

#### Musterprojekt öffnen

5. Klicken Sie auf Bestehendes Projekt öffnen

Folgendes Fenster erscheint:




6. Wählen Sie ein Projekt aus der Liste **Zuletzt verwendet** oder

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche



8. Öffnen Sie das markierte Projekt mit Klicken auf




Folgendes Fenster erscheint:


Bevor ein PLC-Programm in die CPU S7-1200 geladen wird, muss die CPU (das Gerät) konfiguriert werden.  
**Beim PLC-Trainer 1200 / PLC Rack 1200 ist nur die CPU 1214C DC/DC/DC zulässig!**

Es darf die Spannung von 24 V DC nicht überschritten werden. Der Ausgabestand der CPU kann jedoch unterschiedlich sein, so dass die Konfiguration überprüft und anschließend in die CPU übertragen werden muss.

→ die Schaltfläche  
**Ein Gerät konfigurieren** anklicken

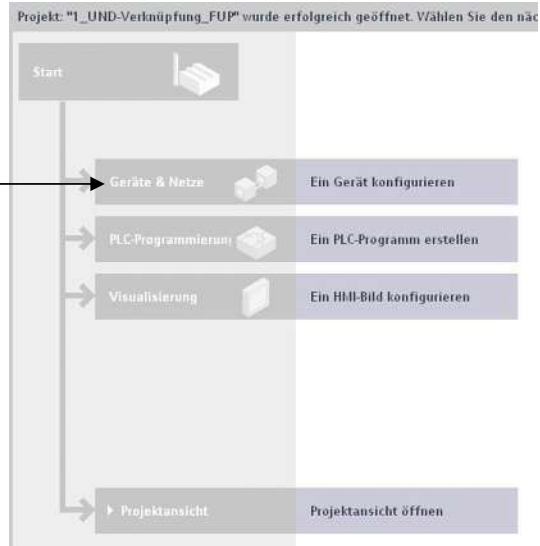


Folgendes Fenster erscheint:

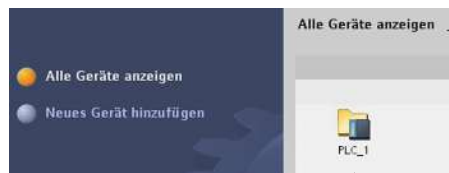

9. Doppelklicken Sie auf das Symbol

Folgendes Fenster erscheint:

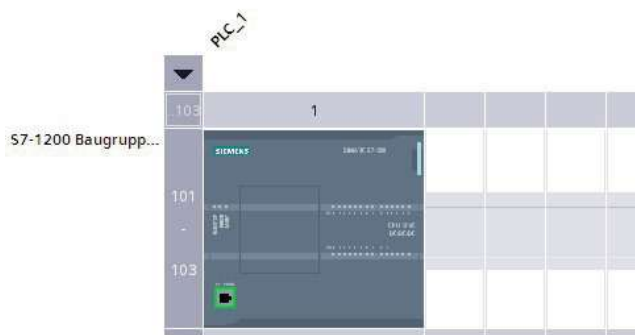

Es können hier die Geräteeinstellungen vorgenommen werden (siehe Siemens S7-1200 Systemhandbuch).

## Konfiguration in die CPU laden

10. Klicken Sie auf das Symbol




Es muss evtl. erst eine Verbindung (PC – S7-1200 CPU) aufgebaut werden.

Folgendes Fenster erscheint:




11. Klicken Sie auf **OK**.

Folgendes Fenster erscheint:

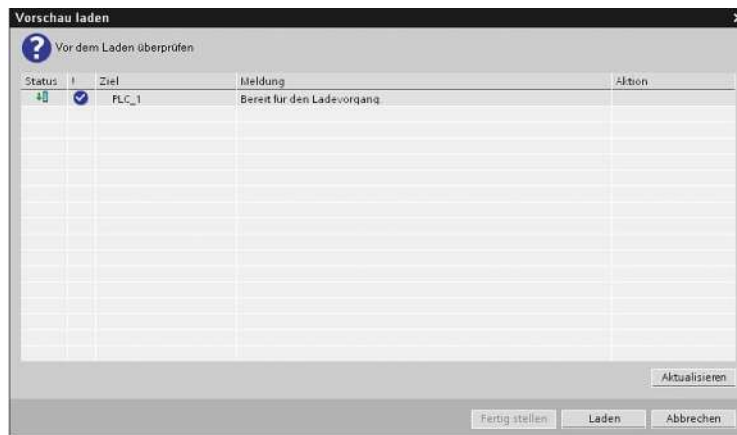

12. Klicken Sie auf **Laden**.

Folgendes Fenster erscheint:

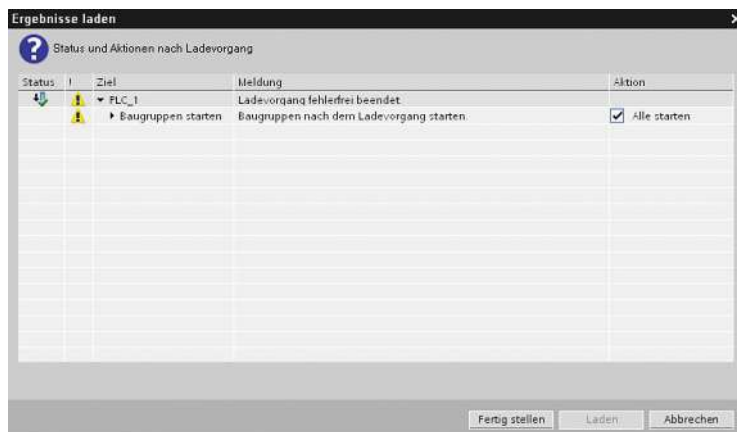

13. Klicken Sie auf **Fertig stellen**

Die Konfiguration ist jetzt in die CPU geladen!

## Anzeige des Organisationsbausteins

14. Klicken Sie auf die Schaltfläche

Folgendes Fenster erscheint:




Folgendes Fenster erscheint:



Anzeige des Organisationsbausteins (Main), sowie die Funktion (Baustein\_1).

15. Doppelklicken Sie auf den Organisationsbaustein **Main**.

Folgendes Fenster erscheint:

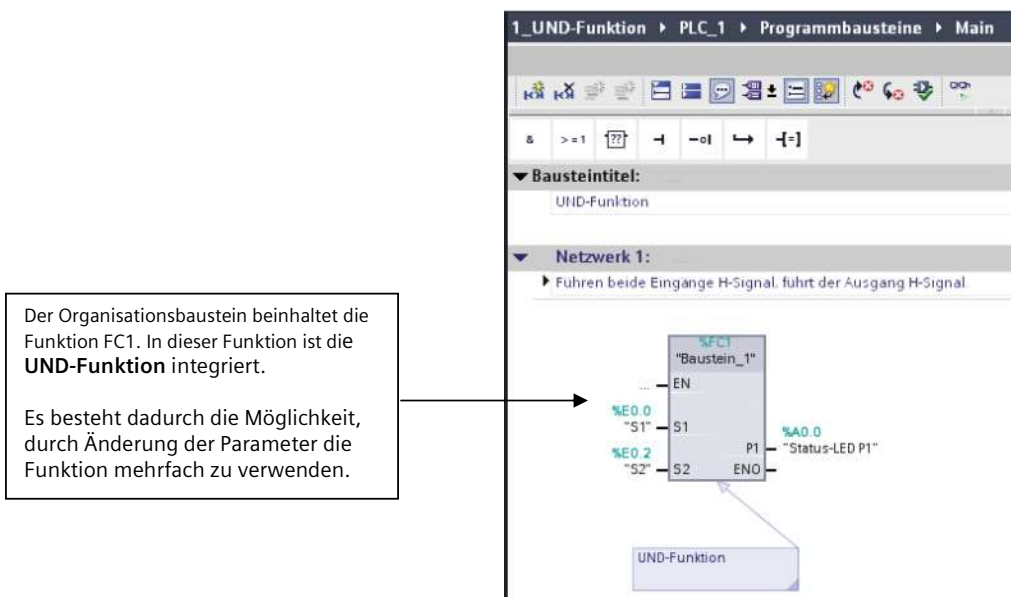


Der Organisationsbaustein beinhaltet die Funktion FC1. In dieser Funktion ist die **UND-Funktion** integriert.

Es besteht dadurch die Möglichkeit, durch Änderung der Parameter die Funktion mehrfach zu verwenden.



## Übertrag des Organisationsbausteins in die CPU

16. Klicken Sie auf das Symbol

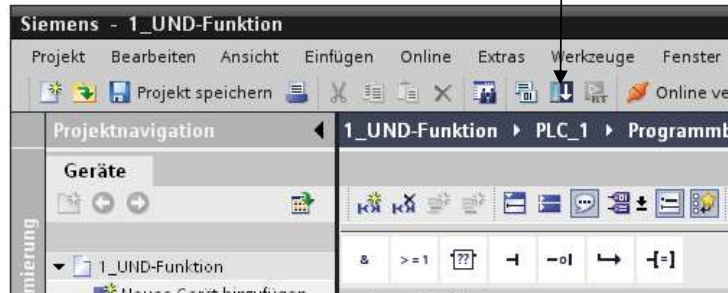

Folgendes Fenster erscheint:



17. Klicken Sie auf **OK**.

Folgendes Fenster erscheint:



18. Klicken Sie auf **Laden**.

Der **Organisationsbaustein** wird in die CPU geladen!

19. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Anzeige der Funktion / Codeblock

20. Klicken Sie auf die Schaltfläche


← Portalansicht

Folgendes Fenster erscheint:



21. Doppelklicken Sie auf die Funktion / Codeblock „Baustein\_1“

Folgendes Fenster erscheint:

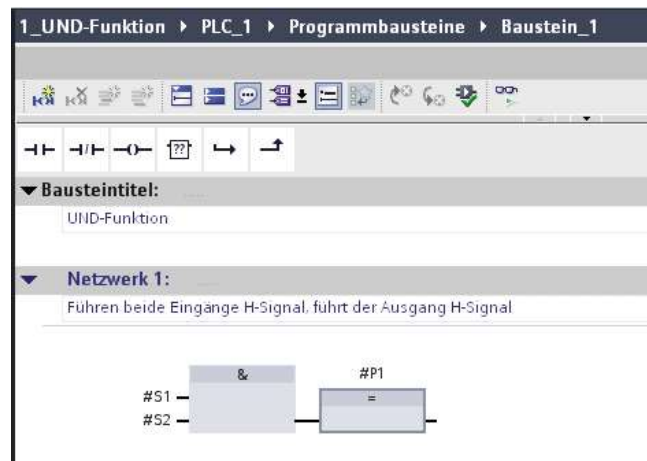

## Übertrag der Funktion / des Codeblockes in die CPU

22. Klicken Sie auf das Symbol



Folgendes Fenster erscheint:



23. Klicken Sie auf **OK**.

24. Klicken Sie auf **Laden**.

Die Funktion / der Codeblock wird in die CPU geladen.

25. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Weitere Hinweise zur Installation, siehe SIEMENS S7-1200 Systemhandbuch.